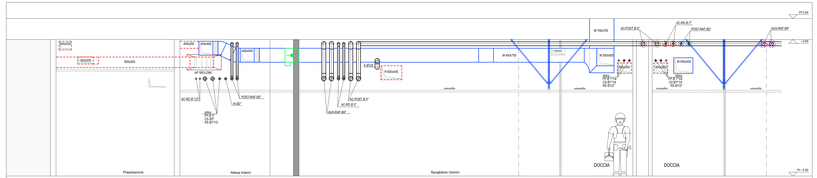

SEZIONE A2-A2 scala 1:25

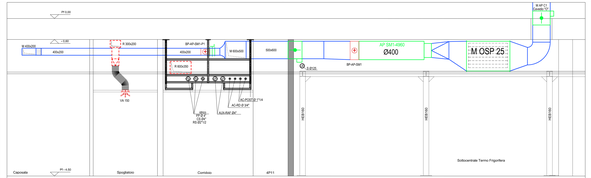

SEZIONE C-C scala 1:25

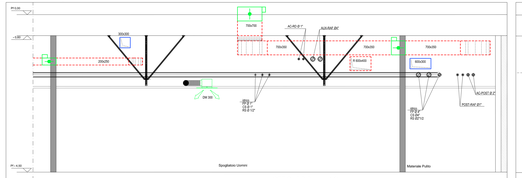

SEZIONE B-B scala 1:25

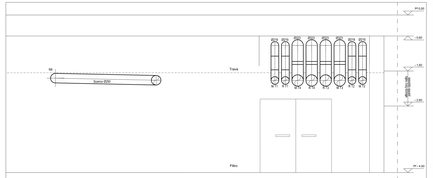

SEZIONE E-E scala 1:25



SEZIONE D1-D1 scala 1:25

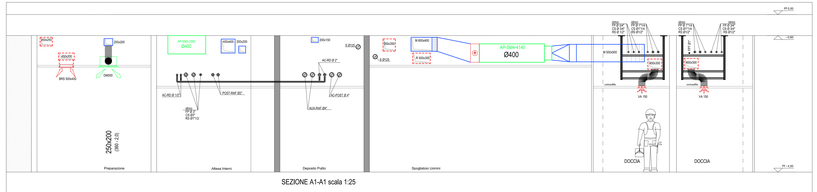

SEZIONE A1-A1 scala 1:25

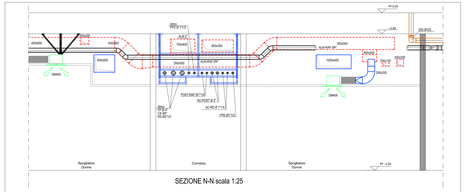

SEZIONE N-N scala 1:25

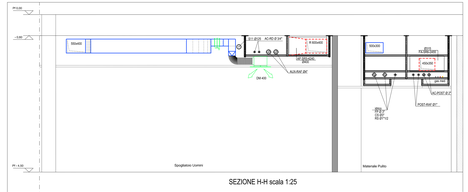

SEZIONE H-H scala 1:25

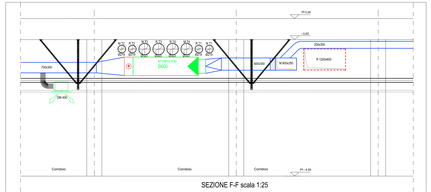

SEZIONE F-F scala 1:25



SEZIONE M-M scala 1:25



SEZIONE Y-Y scala 1:50

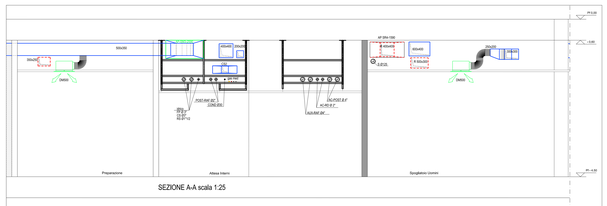

SEZIONE A-A scala 1:25

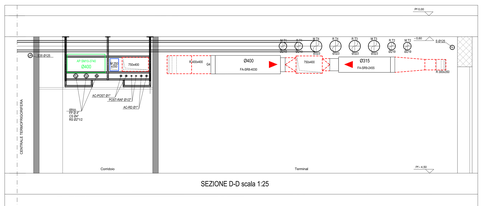

SEZIONE D-D scala 1:25

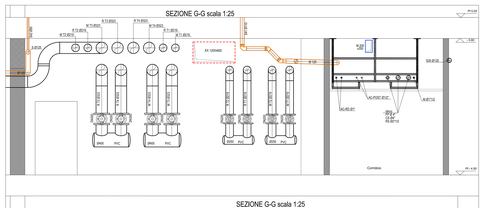

SEZIONE G-G scala 1:25



SEZIONE L-L scala 1:25

REV	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	N. Rendicontata
0	29/11/2010	PRIMA EMISSIONE ELABORATO	
1	03/02/2011	Revisione generale a seguito sopralluogo	
2	15/06/2011	Test conformità	
3	30/11/2011	Revisione generale 1° perizia	
4	30/11/2011	Aggiunta tabella 1° perizia	
5	30/11/2011	Revisione per richiesta 1° perizia	
6	30/11/2011	Revisione per richiesta 1° perizia	
7	30/11/2011	Revisione 1° perizia	
8	30/11/2011	Revisione 1° perizia	
9	29/05/2012	N. SUB 5° perizia (ex 4)	
10	29/05/2012	N. SUB 5° perizia	
11	29/11/2012	Aggiornamento quinta autorizzazione	



PIANTA CHIAVE

NOTE

NOTA 1) SONO PRESENTI SERRANDE TAGLIAFUOCO (REI 120) DI TIPOLOGIA "A" (vedi) PER ATTRAVERSAMENTI DI COMPARTIMENTAZIONE DELLE STRUTTURE (EI) ATTRAVERSATE DA CANALIZZAZIONI.

NOTA 2) ESPOSIZIONE CENTRALI RAIN E DOCCIA: MINIMO 1 kV, ad es.5 CON ISOLDTM SELLARIA IN AMBIENTE NON AGGRESSIVO.

NOTA 3) LE PARTI DI SCHIENA DEGLI ARTEMIDI E DEI DISAPPOSIN SONO DOTATI DI CANALE DI SEPARAZIONE PUNTE PELLE PARTE INFERIORE, TALE DA PERMETTERE UN MONITORAGGIO CHIARA PER IL DEGLI ESTRATTI, CON ISOLDTM NON AGGRESSIVO.

NOTA 4) I DISTRIBUTORI PRESENTI NELLA SALA DI ATTESA SONO DOTATI DI CANALE DI SEPARAZIONE PUNTE PELLE PARTE INFERIORE, TALE DA PERMETTERE UN MONITORAGGIO CHIARA PER IL DEGLI ESTRATTI, CON ISOLDTM NON AGGRESSIVO.

NOTA 5) I DISTRIBUTORI PRESENTI NELLA SALA DI ATTESA SONO DOTATI DI CANALE DI SEPARAZIONE PUNTE PELLE PARTE INFERIORE, TALE DA PERMETTERE UN MONITORAGGIO CHIARA PER IL DEGLI ESTRATTI, CON ISOLDTM NON AGGRESSIVO.

NOTA 6) I DISTRIBUTORI PRESENTI NELLA SALA DI ATTESA SONO DOTATI DI CANALE DI SEPARAZIONE PUNTE PELLE PARTE INFERIORE, TALE DA PERMETTERE UN MONITORAGGIO CHIARA PER IL DEGLI ESTRATTI, CON ISOLDTM NON AGGRESSIVO.

NOTA 7) I DISTRIBUTORI PRESENTI NELLA SALA DI ATTESA SONO DOTATI DI CANALE DI SEPARAZIONE PUNTE PELLE PARTE INFERIORE, TALE DA PERMETTERE UN MONITORAGGIO CHIARA PER IL DEGLI ESTRATTI, CON ISOLDTM NON AGGRESSIVO.

NOTA 8) I DISTRIBUTORI PRESENTI NELLA SALA DI ATTESA SONO DOTATI DI CANALE DI SEPARAZIONE PUNTE PELLE PARTE INFERIORE, TALE DA PERMETTERE UN MONITORAGGIO CHIARA PER IL DEGLI ESTRATTI, CON ISOLDTM NON AGGRESSIVO.

NOTA 9) I DISTRIBUTORI PRESENTI NELLA SALA DI ATTESA SONO DOTATI DI CANALE DI SEPARAZIONE PUNTE PELLE PARTE INFERIORE, TALE DA PERMETTERE UN MONITORAGGIO CHIARA PER IL DEGLI ESTRATTI, CON ISOLDTM NON AGGRESSIVO.

PIANTA 1:250

Vedi M01 C2-A2

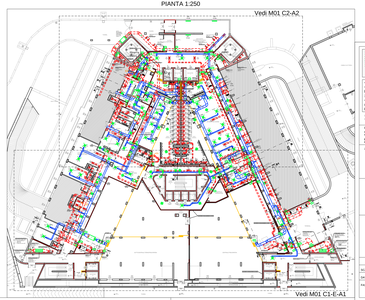

Vedi M01 C1-E-A1

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Azienda USL di Bologna
Azienda Ospedaliera - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Policlinico S.Orsola-Malpighi

- INTERVENTO 1.C 'POLO CARDIOVASCOLARE' (PROGRAMMA AREA METROPOLITANA).
- INTERVENTO 1.1B 'REALIZZAZIONE DEL POLO CARDIOVASCOLARE' (PROGRAMMA TRIENNALE ALLEGATO 1 - DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 202 DEL 27 OTTOBRE 2009).
- INTERVENTO M. 1.0 'REALIZZAZIONE DEL POLO CARDIO-TORACO-VASCOLARE'. INTERVENTO INSERITO NELL'ALLEGATO "B" DELIBERA DI ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 29 DEL 6 DICEMBRE 2011.

DIRETTORE GENERALE | DIRETTORE SANITARIO | RESPONSABILE DIREZIONE, PROG., SVILUPPO, INVESTIMENTI

DIREZIONE LAVORI

STRABAG | GEDI | CSUSI

AS BUILT

PROGETTO IMPIANTI MECCANICO

SCALA	1:25	DISEGNO TAVOLA	ELABORATO
DATA	29/11/2012	Pianta Piano Seminterrato Sezioni	M01
FASE	AS BUILT	REVISIONE	10
		rev. 29/11/2012	