


# SISTEMA DI CONTINUITA' 2x80-NET 160KVA IN PARALLELO RIDONDANTE

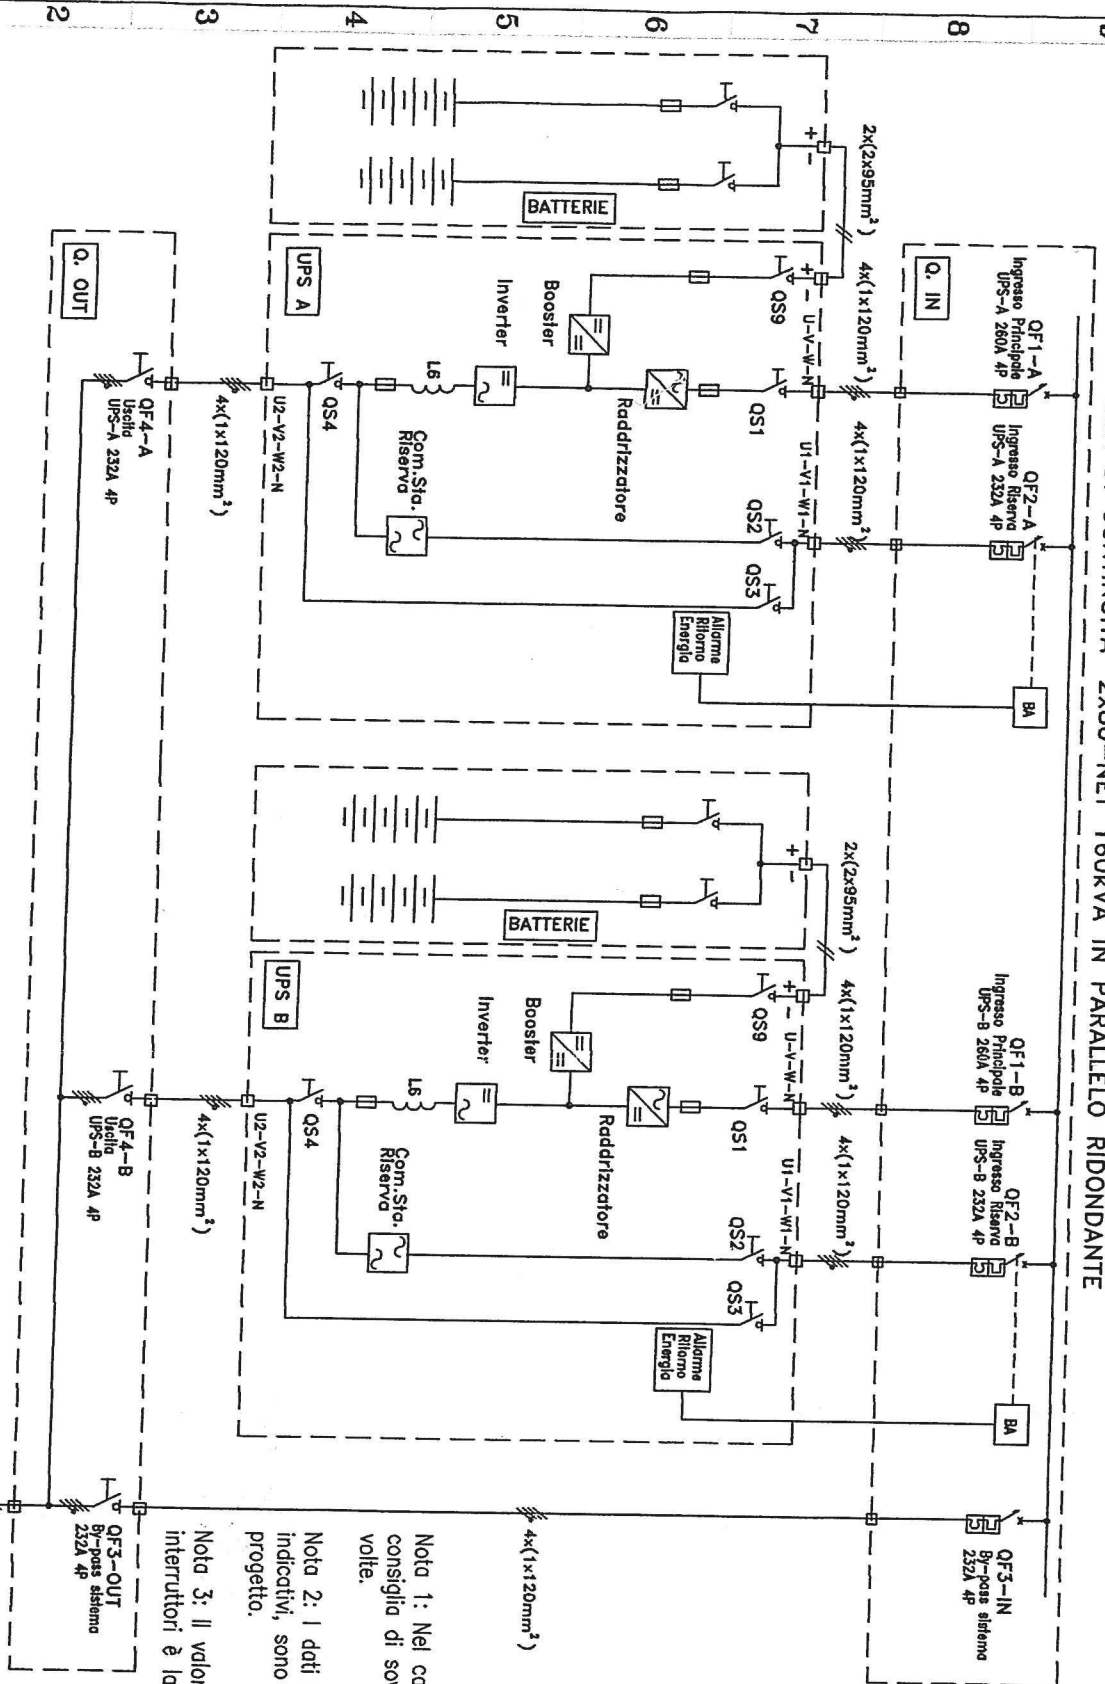

Nota 1: Nel caso di carico non lineare, si consiglia di sovradimensionare il neutro di 1,6 volte.

Nota 2: I dati delle sezioni dei cavi sono indicativi, sono da controllare in fase di progetto.

Nota 3: Il valore di corrente riportato sugli interruttori è la corrente massima @ 400V

PROPERTY OF CHLORIDE S.p.A. This drawing contains proprietary information and it is not to be reproduced or disclosed without the prior written consent of CHLORIDE S.p.A.

**CHLORIDE**

DVN.	Drawing n.	sheet	REV.
CEVENINI STEFANO		1	1

Progetto: Policlinico S.Orsola (BO)  
Commissa: Quadro 400 A  
Matricola: QE 112-141/10  
Committente: ICEM


Tensione esercizio:	400 V
Tensione ausiliari:	230 V
Frequenza:	50 Hz
Corrente nominale:	400 A
Corrente di c.c. Icu:	36 kA
Grado di protezione:	IP 65

**GI**  
**di Lorenzini Gianluca**

via Cicogna, 99  
San Lazzaro di Savena (BO)  
Tel: 051 625 90 31  
e-mail: g.impianti@libero.it

REV	MODIFICA	DATA	FIRMA




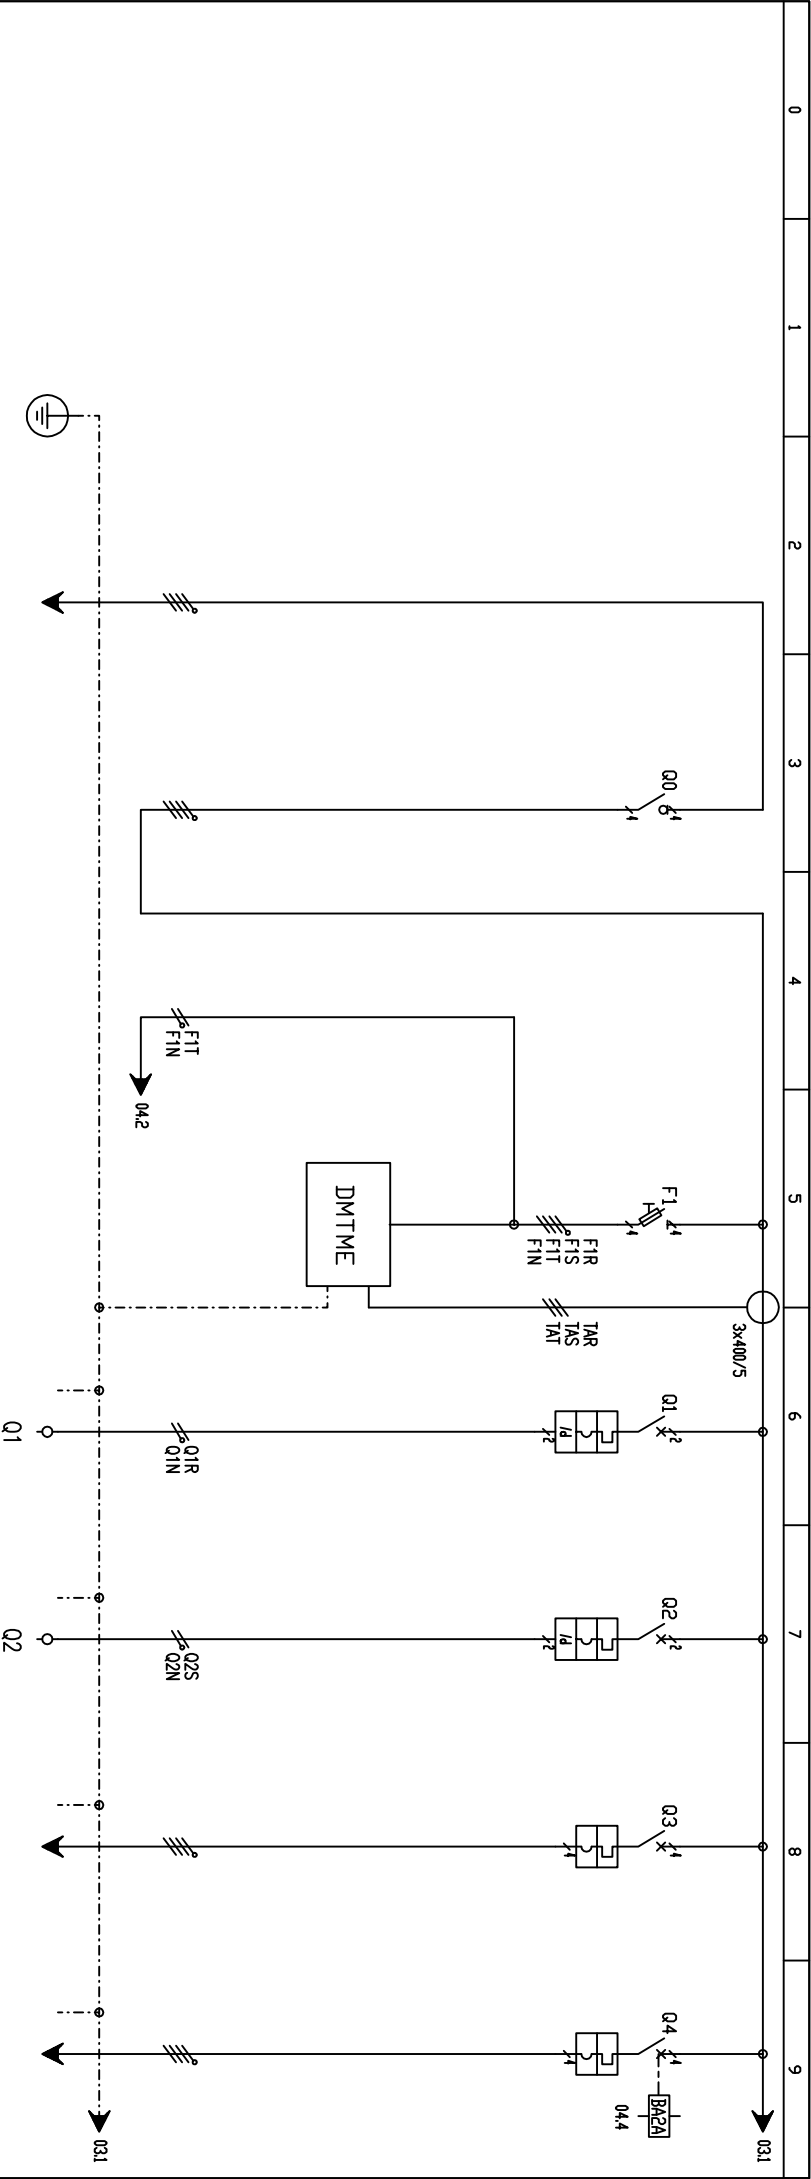


DENOMINAZIONE		PROTEZ. STRUM. E AUX		0F1-A		0F2-A	
UTENZA	SIGLA	POTENZA TOT.	Kw				
	TIPO	Kw	lb				
	POTENZA	A					
COEF. CONTEMP.	COS	Φ					
INTERUTTORE O SEZIONATORE	ABB						
	TIPO	TSJ 400	400				
	N. POLI	In	A				
	Ith	A	Ith				
	In (o curvo)	A	PdI				
FUSIBILE	CALIBRO	A					
CONTATTORE	TIPO						
RELE' TERMICO	In	A	Pn				
	TARATURA		kV				
	TIPO CAVO		A				
LINEA DI POTENZA	FORMAZIONE						
	LUNGHEZZA	n					
	Iz	A					
	C.d.T.	a In	z C.d.T.	a Ib	z		
	Zc	n Ω	Zs	n Ω			
Ik trifase/monof. kA		IkI fase/terro	kA				
NUMERAZIONE MORSETTERIA							

REV	MODIFICA	di Lorenzini Gianluca		FOGLIO 02
DATA	FIRMA	via Cicogna, 99 San Lazzaro di Savena (BO)		DI 5
		Tel: 051 625 90 31 e-mail: glimpianti@libero.it		
		TITOLO: SCHEMA DI POTENZA		
		DISEG. L.L.G.		
		Matricola: GE 112-141/10		
				01 03





REV	MODIFICA	<div><div><div>via Cicogna, 99 San Lazzaro di Savena (BO)</div><div><div>di Lorenzini Gianluca</div><div>GL</div></div><div>Tel. 051 625 90 31 e-mail: g.limpianetti@libero.it</div></div></div>				PROGETTO:	Policlinali S.Di-sola (BD)	FOLIO	04
			COMMESSA:	Quadro 400 A		DI	5		
DATA	FIRMA		CLIENTE:	ICEM					
			TITOLO:	SCHEMA AUSILIARI					
			DIS:	LIGI.	Matricola: GE 112-141/10				
						03	◀ ▶		



H 2231 mm  
P 437 mm  
L Tot. 1368 mm

Printed by ABB DMBWin



Committente:  
ICEM

QE 112-141/10

Data:  
19/10/2010

Carpenteria:  
ArTu K


Forma:  
1

Foglio:  
1

Matricola:  
QE 112-

IP: 65  
File: ICEM-S\_Orsola-Q400A.mdb

di:  
1

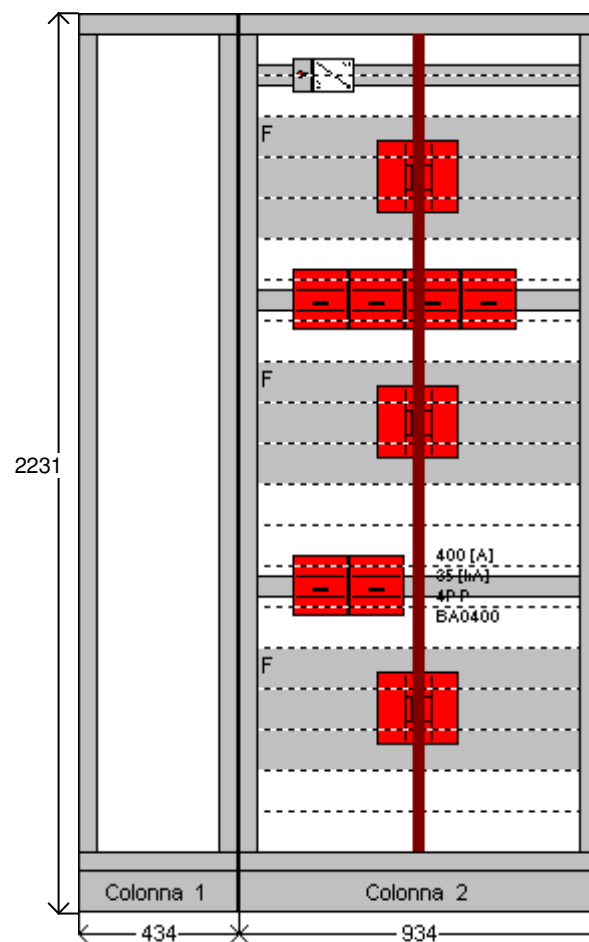

H 2231 mm  
P 437 mm  
L Tot. 1368 mm

Printed by ABB DMBWin



Committente:  
ICEM

QE 112-141/10

Data:  
19/10/2010

Carpenteria:  
ArTu K

Forma:  
1

Foglio:  
1

Matricola:  
QE 112-

IP: 65  
File: ICEM-S\_Orsola-Q400A.mdb

di:  
1